

- § 29 zusätzliche Bauunterlagen VKVO**
1. Flächen der Verkaufsräume und der Brandabschnitte liegen vor.
 2. Die erforderlichen Breiten der Ausgänge in allen Geschossen haben eine lichte Durchgangsbreite von 2,00m.
 3. u. 4 Feuerlöscheinrichtungen sowie Brandmeldeanlagen Bestand sh. 3x maschinelle Entrauchung Eintragung im Grundrisplan.
 5. Alarmierungseinrichtungen: Handmelder an jedem Notausgang
 6. Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitsstromversorgung - Bestand
 7. Alle Lichtkuppeln als RWA ausgeführt. Auslösung im Technikraum.
- Die Flächen für die Feuerwehr-, sowie Rettungswege werden bis Fertigstellung vor Ort festgelegt und gegebenenfalls gekennzeichnet.

Berechnungen RWA nach DIN 18232 ab 200 m² mind. 1% der Fläche

| Raumbezeichnung | Fläche | RWA soll | RWA ist |
|-------------------|-------------|----------|--------------------------|
| Rewe 1-geschossig | 1.468,65 m² | 14,68 m² | 38,24 m² (RWA s.2.3.4.5) |
| Woolworth | 1.013,28 m² | 10,13 m² | 22,00 m² (RWA s.1.2) |
| Tedi | 791,94 m² | 7,91 m² | 16,24 m² (RWA s.6.7) |
| Fressnapf | 721,44 m² | 7,21 m² | 11,00 m² (RWA 10) |
| Mall | 801,75 m² | 8,01 m² | 16,24 m² (RWA s.8.11) |
| Apothek | 215,84 m² | 2,15 m² | 11,00 m² (RWA 10) |
| DM | 747,10 m² | 7,47 m² | 10,48 m² (RWA s.12.13) |

- Machinelle RWA über 3 Brandgasventilatoren mit 5-fachem Luftwechsel im 2-geschossigen Bereich**
1. Brandgasventilator Bereich REWE - Lager
Entrauchungsvolumen 8.800 m³/h
 2. Brandgasventilator Bereich REWE - Verkauf
Entrauchungsvolumen 14.000 m³/h
 2. Brandgasventilator Bereich REWE - Leergutlager
Entrauchungsvolumen 9.440 m³/h

SAMTLICHE MASS- UND RECHNERISCH UND NACH DEN ÖRTLICHEN GEGEBENHEITEN VOR BEGINN DER AUSFÜHRUNG ZU ÜBERPRÜFEN UND MIT DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN, SOWIE DER GEPRÜFTEN STATISCHEN BERECHNUNG ABZUGLEICHEN. FÜR HAUSTECHNISCHE GEWERKE UND LÄRM-VERBUNDENE DURCHDRICHTE, SCHÜTZE, AUSSPÄNNUNGEN ETC. SIND DIE PLÄNE DER SONSTIGENRECHNERISCHEN MASSGEBEND.

| Index | Datum | Name | Änderung |
|-------|----------|-------|---|
| A | 07.07.22 | PB/UB | Notausgangstüren DM / Zeitschriften / Tedi |
| B | 11.07.22 | PB/UB | Eingang Fressnapf |
| C | 02.11.22 | PB/UB | Fluchttrufe Loto/Fressnapf, Fluchttrufe, Wanddytrante |
| D | 07.07.23 | PB/UB | Lüftungshöhe / Sprinkleranlage Fressnapf |
| E | 24.01.24 | PB/UB | Eintragung Brandwand / Wandabwicklung |
| F | 06.05.24 | JB | Eintragung Notbeleuchtung |

ARCHITECTURBÜRO PETER BALLAT

ENTWURF PLANUNG BAULEITUNG

HAUPTSTR. 9
MITTELREIDENBACH
TEL.06784-981023
FAX.06784-981025

Bauherr: Umbau EKZ
Vollmersbachstraße 63-65
55743 Idar - Oberstein

Bauherr: Industriebau GmbH
vertreten durch Eva Maria Budau
Mackenrodder Weg 5-9
55743 Idar-Oberstein

Erdschoss EKZ Teil 1 1:100



Vollmersbachstraße

14 Stellplätze

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 |
| 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |

7 Stellplätze

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

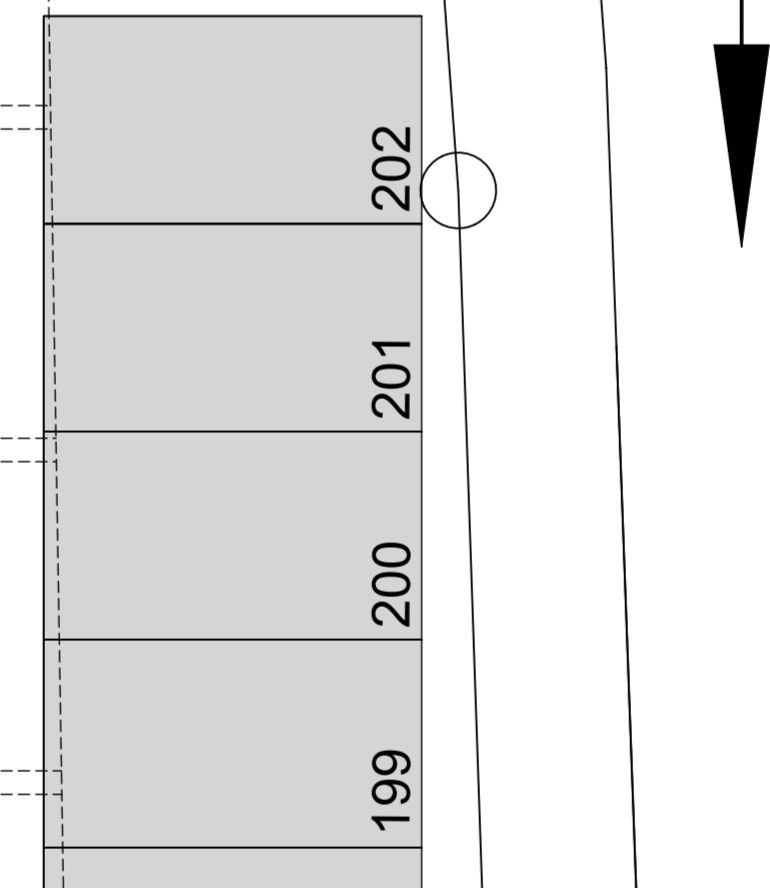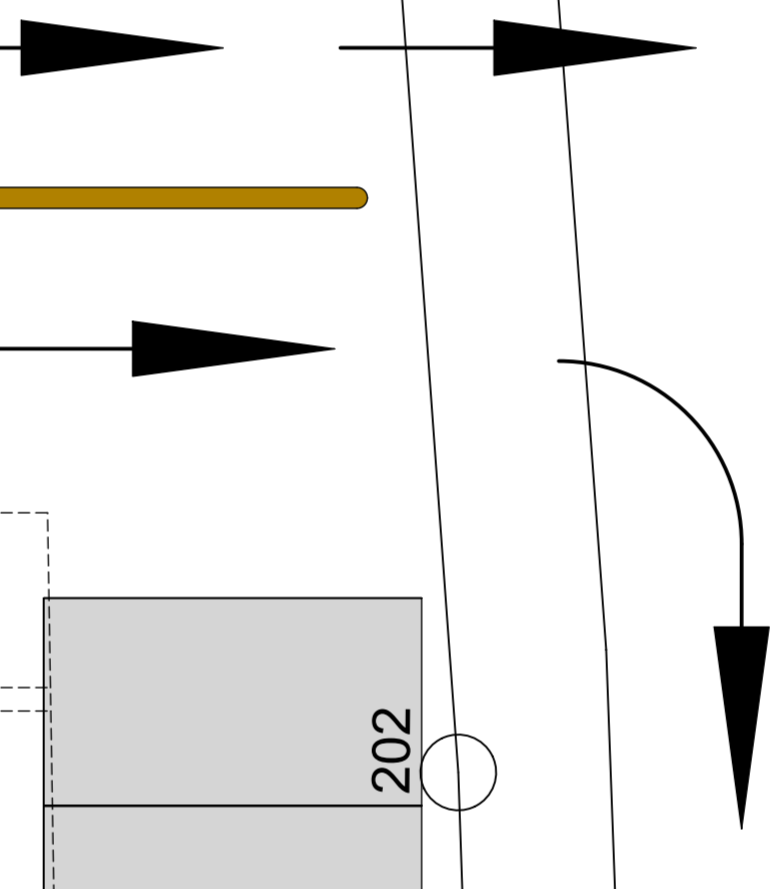

15 Stellplätze

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|