

Vollmersbachstraße

§ 29 zusätzliche Bauunterlagen VKVO

1. Flächen der Verkaufsräume und der Brandabschnitte liegen vor.
2. Die erforderlichen Breiten der Ausgänge in allen Geschossen haben eine lichte Durchgangsbreite von 2,00m.
3. u. 4. Feuerforscheinrichtungen sowie Brandmeldeanlagen Bestand sh. 3x maschinelle Entrauchung Eintragung im Grundrissplan.
5. Alarmierungseinrichtungen:
Handmelde an jedem Notausgang
6. Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitsstromversorgung - Bestand
7. Alle Lichtkuppeln als RWA ausgeführt.

Die Flächen für die Feuerwehr-, sowie Rettungswege werden bis Fertigstellung vor Ort festgelegt und gegebenenfalls gekennzeichnet.

**Berechnungen RWA nach DIN 18232
ab 200 m² mind. 1% der Fläche**

Raumbezeichnung	Fläche	RWA soll	RWA ist
Reve 1-geschoss	1.468,65 m ²	14,68 m ²	39,24 m ² (RWA 3,45)
Waldwirth	1.913,28 m ²	10,13 m ²	22,00 m ² (RWA 1,1)
Tecel	791,94 m ²	7,91 m ²	16,24 m ² (RWA 6,7)
Fressnapf	721,44 m ²	7,21 m ²	11,00 m ² (RWA 1,0)
Mail	801,75 m ²	8,01 m ²	16,24 m ² (RWA 6,7)
Apotheke	215,84 m ²	2,15 m ²	11,00 m ²
DM	747,10 m ²	7,47 m ²	10,48 m ² (RWA 1,13)


Machinelle RWA über 3 Brandgasventilatoren mit 5-fachem Luftwechsel im 2-geschossigen Bereich

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Brandgasventilator | 14,000 m³/h |
| Bereich REWE - Lager | |
| Entrauchungsvolumen | 8,800 m³/h |
| 2. Brandgasventilator | 14,000 m³/h |
| Bereich REWE - Verkauf | |
| Entrauchungsvolumen | 14,000 m³/h |
| 2. Brandgasventilator | 14,000 m³/h |
| Bereich REWE - Leergutlager | |
| Entrauchungsvolumen | 9,440 m³/h |

SAMTLICHE MASSE SIND RECHNERISCH UND NACH DEN ÖRTLICHEN GEBENHEITEN VOR BEGINN DER AUSFÜHRUNG ZU ÜBERPRÜFEN UND MIT DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN, SOWIE DER GEPRÜFTEN STATISCHEN BERECHNUNG ABZUGLEICHEN. FÜR HAUSTECHNISCHE GEBÄUDE UND DAMIT VERBUNDENE DURCHBRÜCHE, SCHÜTZE, AUSSPARUNGEN ETC. SIND DIE PLÄNE DER SONDERUNG NEUERE MASSGEBEND!

	Index	Datum	Name	Änderung
A	07.07.22	PE/BJ	Notausgangstüren DM / Zeichnungen / Tied	
B	11.07.22	PE/BJ	Eingang Freisnapt	
C	02.11.22	PE/BJ	Fluchttüre Logo/Freisnapt / Fluchttüre Wandhygiene	

BAUANTRAG

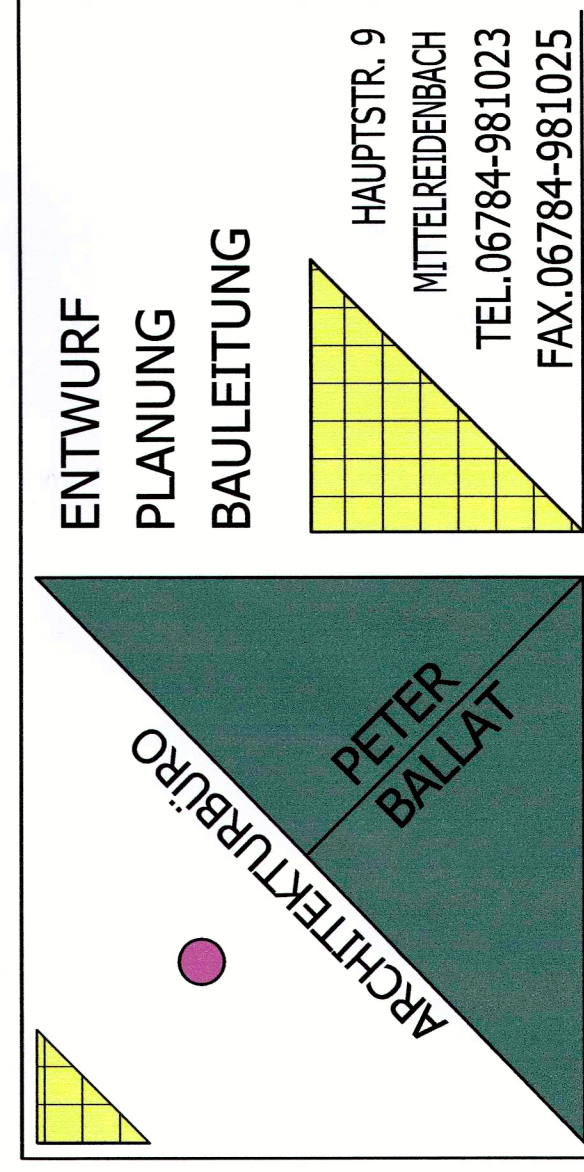

Bauvorhaben:
Umbau EKZ
Vollmersbachstraße 63-65
55743 Idar - Oberstein

Bauherr: Industriebau GmbH
vertreten durch Eva Maria Budau
Mackenroder Weg 5-9
55743 Idar-Oberstein

Erdaeschoss EKZ Teil 1 1:100

Datum: 14.11.2022

Projekt-Nr. 22-16

Der Bauherr

Der Architekt